

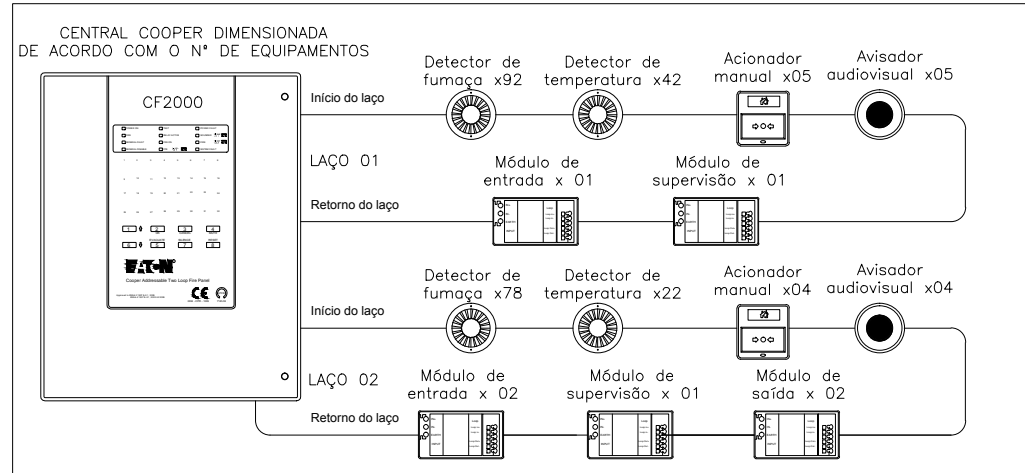


ESQUEMA VERTICAL ANEXO II  
ESCALA 5/E

Circuito classe "A" Cooper ANEXO I





Circuito classe "A" Cooper ANEXO II



ESQUEMA VERTICAL CASA SEDE  
ESCALA 5/E

Circuito classe "A" Cooper CASA SEDE

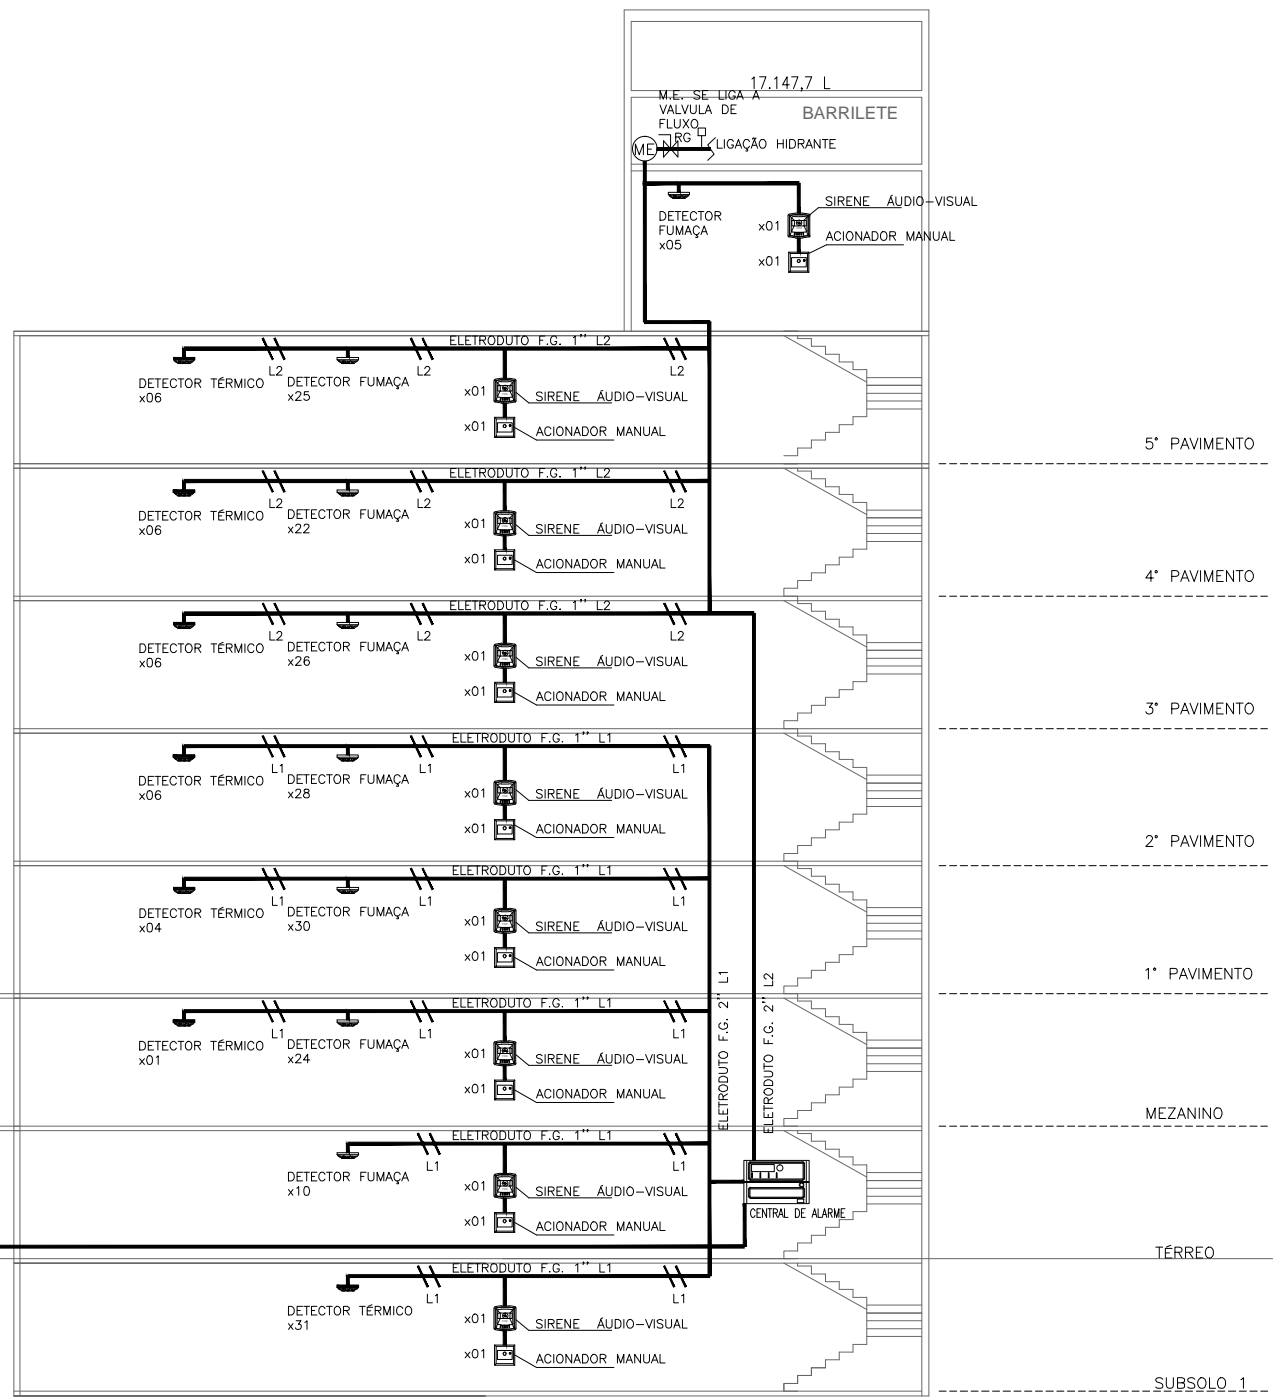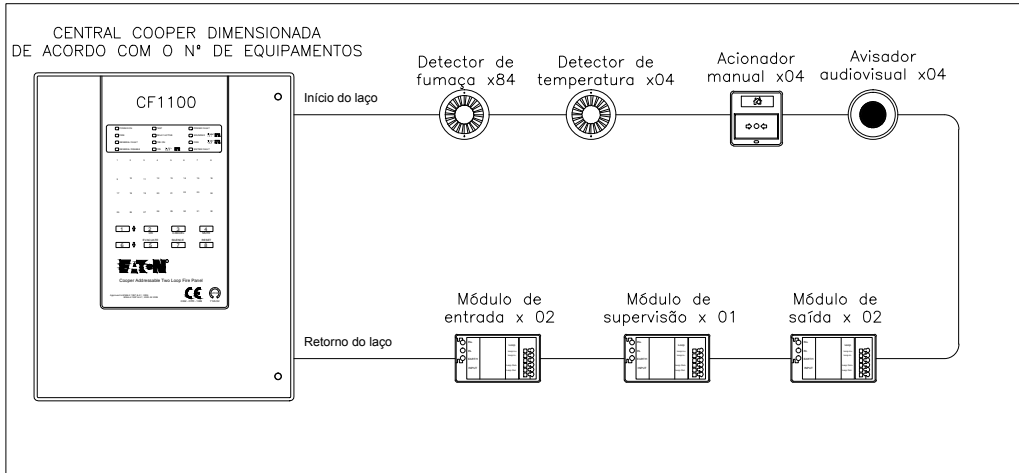

ESQUEMA VERTICAL ANEXO I  
ESCALA 5/E

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	CAIXA PARA HIDRANTE, METÁLICA, 90x60x17cm COM 02 MANGUEIRAS 1,5"x15m, TIPO 2, A 1,20m DO REGISTRO AO PISO. (VER DETALHE)
	CAIXA PARA HIDRANTE, METÁLICA, 75x45x17cm COM 02 MANGUEIRAS 1,5"x15m, TIPO 2, A 1,20m DO REGISTRO AO PISO. (VER DETALHE) - Δ SER INSTALADO
	EXTINTOR TRICLASSE 4Kg (2-A-20-B-C) FIXADO NA PAREDE A 1,60m OU TRI-PE DE PISO, COM UM METRO QUADRADO DE ESPAÇAMENTO LIVRE PARA ACESSO
	EXTINTOR AGUA 10L FIXADO NA PAREDE A 1,60m DO PISO COM UM METRO QUADRADO DE ESPAÇAMENTO LIVRE PARA ACESSO
	EXTINTOR CO2 6Kg ( 5 BC) FIXADO NA PAREDE A 1,60m DO PISO COM UM METRO QUADRADO DE ESPAÇAMENTO LIVRE PARA ACESSO
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (20 BC) FIXADO NA PAREDE A 1,60m DO PISO COM UM METRO QUADRADO DE ESPAÇAMENTO LIVRE PARA ACESSO
	BICO DE SPRINKLER PENDENTE TY3151 K5,6(80) 155°F/68°C
	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ANALÓGICO COOPER-CAP 320
	DETECTOR TÉRMICO ANALÓGICO COOPER-CAH 330
	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO CBG3705
	AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO COM FLASH CASB393
	PANEL DE CONTROLE ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
	CABO BLINDADO PARA DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 600V COM DOIS CONDUTORES SÓLIDOS DE 1,50mm² TORÇIDOS PARALELAMENTE, COM FITA DE POLIESTER ALUMINIZADA E FIO DRENO.
	CABO BLINDADO PARA DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 600V COM QUATRO CONDUTORES SÓLIDOS DE 1,50mm² TORÇIDOS PARALELAMENTE, COM FITA DE POLIESTER ALUMINIZADA E FIO DRENO.
	BLOCO AUTÔNOMO COM AUTONOMIA MÍNIMA 4 HORAS - LED
	TUBO EM FERRO GALVANIZADO Ø2,1/2" (5580L) INDICADO EM PROJETO PINTADO NA COR VERMELHA PARA A INSTALAÇÃO DE HIDRANTES.
	TUBO EM FERRO GALVANIZADO Ø 1" Ø 2" ALARME E DETECÇÃO
	HIDRANTE DE PASSEIO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR VERMELHA COM A INDICAÇÃO HIDRANTE E AMARELA PARA SPRINKLERS
	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 2,40mx5/8" COM CAIXA DE INSPEÇÃO
	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 2,40mx5/8"
	TUBULAÇÃO QUE DESCE E SOBE RESPECTIVAMENTE PARA SPDA
	TUBULAÇÃO QUE DESCE, PASSA E SOBE RESPECTIVAMENTE

LOCALIZAÇÃO	 ESTADO DO CEARÁ CORPO DE BOMBEIROS Aprovação de Projetos Proc./Doc. / Data: / / COORDENADOR DO CAT ANALISTA DE PROJETOS	
CONTRATANTE	CBM/CE	
PROJETO	 ENG. MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS RPM 00161101-4 ART. Nº. CE20180424105	
CLIENTE	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO CNFJ: 03.235.270/0001-70	
PROJETO	PROJETO CONTRA INCÊNDIO	
ENFERMEIRO	AV. SANTOS DUMONT, 338A, ALDEOTA - FORTALEZA/CE	ENG. RESPONSÁVEL MARCOS MOREIRA
PROJETO	PROJETO CONTRA INCÊNDIO	DATA DO PROJETO FORTALEZA/CE/2018/18
ASSISTENTE	ESCALA	PRANCHAS
ESCALA	5/E	5/E
PRANCHAS	5/E	5/E
REVISÃO	001	001
REVISÃO	002	002
REVISÃO	003	003
REVISÃO	004	004
REVISÃO	005	005
REVISÃO	006	006
REVISÃO	007	007
REVISÃO	008	008
REVISÃO	009	009
REVISÃO	010	010
REVISÃO	011	011
REVISÃO	012	012
REVISÃO	013	013
REVISÃO	014	014
REVISÃO	015	015
REVISÃO	016	016
REVISÃO	017	017
REVISÃO	018	018
REVISÃO	019	019
REVISÃO	020	020
REVISÃO	021	021
REVISÃO	022	022
REVISÃO	023	023
REVISÃO	024	024
REVISÃO	025	025
REVISÃO	026	026
REVISÃO	027	027
REVISÃO	028	028
REVISÃO	029	029
REVISÃO	030	030
REVISÃO	031	031
REVISÃO	032	032
REVISÃO	033	033
REVISÃO	034	034
REVISÃO	035	035
REVISÃO	036	036
REVISÃO	037	037
REVISÃO	038	038
REVISÃO	039	039
REVISÃO	040	040
REVISÃO	041	041
REVISÃO	042	042
REVISÃO	043	043
REVISÃO	044	044
REVISÃO	045	045
REVISÃO	046	046
REVISÃO	047	047
REVISÃO	048	048
REVISÃO	049	049
REVISÃO	050	050
REVISÃO	051	051
REVISÃO	052	052
REVISÃO	053	053
REVISÃO	054	054
REVISÃO	055	055
REVISÃO	056	056
REVISÃO	057	057
REVISÃO	058	058
REVISÃO	059	059
REVISÃO	060	060
REVISÃO	061	061
REVISÃO	062	062
REVISÃO	063	063
REVISÃO	064	064
REVISÃO	065	065
REVISÃO	066	066
REVISÃO	067	067
REVISÃO	068	068
REVISÃO	069	069
REVISÃO	070	070
REVISÃO	071	071
REVISÃO	072	072
REVISÃO	073	073
REVISÃO	074	074
REVISÃO	075	075
REVISÃO	076	076
REVISÃO	077	077
REVISÃO	078	078
REVISÃO	079	079
REVISÃO	080	080
REVISÃO	081	081
REVISÃO	082	082
REVISÃO	083	083
REVISÃO	084	084
REVISÃO	085	085
REVISÃO	086	086
REVISÃO	087	087
REVISÃO	088	088
REVISÃO	089	089
REVISÃO	090	090
REVISÃO	091	091
REVISÃO	092	092
REVISÃO	093	093
REVISÃO	094	094
REVISÃO	095	095
REVISÃO	096	096
REVISÃO	097	097
REVISÃO	098	098
REVISÃO	099	099
REVISÃO	100	100