



NOTAS DE SONORIZAÇÃO


- 01 - TUDO E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER AUTORIZADA PRÉVIAMENTE PELO PROJETISTA. CASO HÁ ARRANHÃO DO MESMO, E SE RESPONSABILIDADE NA INSTALAÇÃO A SER ATRIBUÍDA DE UM OU MAIS TÉCNICOS, AS MODIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DEVERÃO SER FEITAS NUNCA E CONSENTIMENTO.
- 02 - A INSTALAÇÃO DE SONDAGEM DEBERÁ AO CONSTRUTOR, IBEM COMO OS TESTES NUNCA E CONSENTIMENTO.
- 03 - DEIXAR NOME GUA #14406 EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECOS;
- 04 - TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS (VÍTOS, ELETROCALHAS, ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ETC.) DEVERÃO SER ATERRADOS NA SUA PRÓPRIA.
- 05 - TODAS AS CONDIÇÕES DOS ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER DO TIPO PRE-FABRICADAS, DO MESMO FABRICANTE, NÃO SERÁ ACELHIDO QUALQUER TIPO DE ADAPTAÇÃO PARA AS REDESDAS CONDIÇÕES;
- 06 - TODOS OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERÃO SER ENVIADOS NA COR DO AMBIENTE INSTALADO;
- 07 - CABOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SONDEADORES: 2x2,5mm²;
- 08 - CABOS PARA UTILIZAÇÃO NOS MICROFONES: 2x0,3mm² (#14406).




03 DETALHE DE CAIXA DE SOM AMBIENTE SEM ESCALA DEFINIDA



04 DETALHE DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS SEM ESCALA DEFINIDA

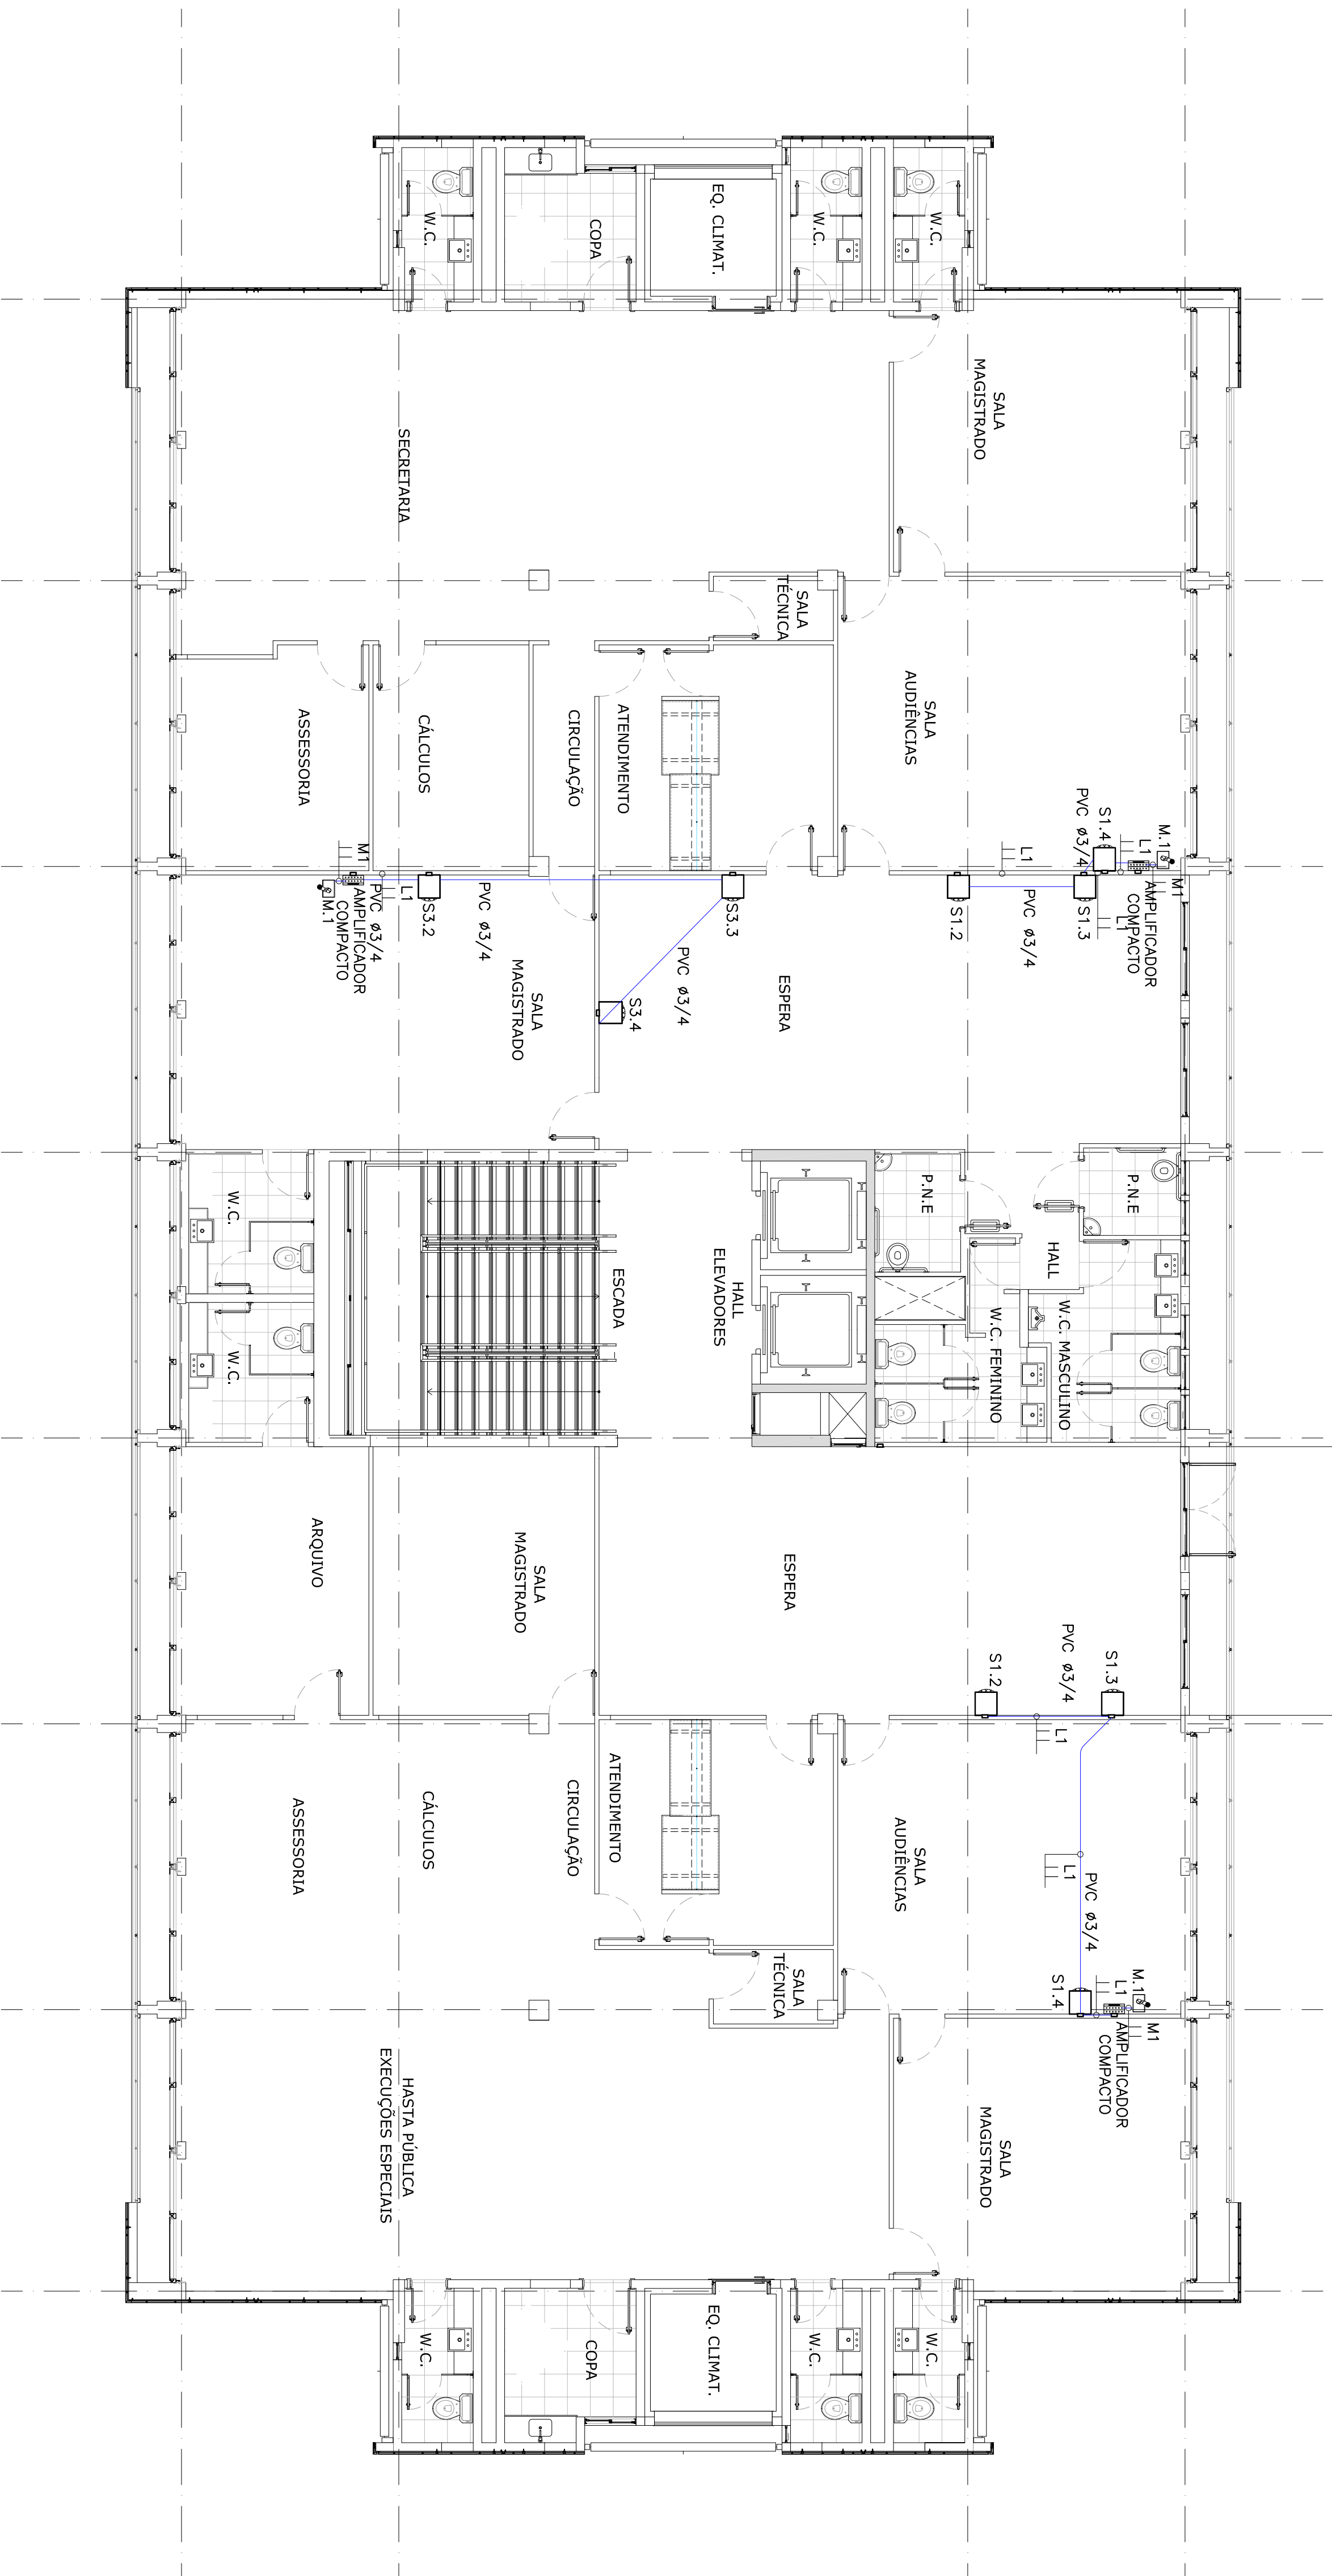

02 PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO
ESCALA: 1/75

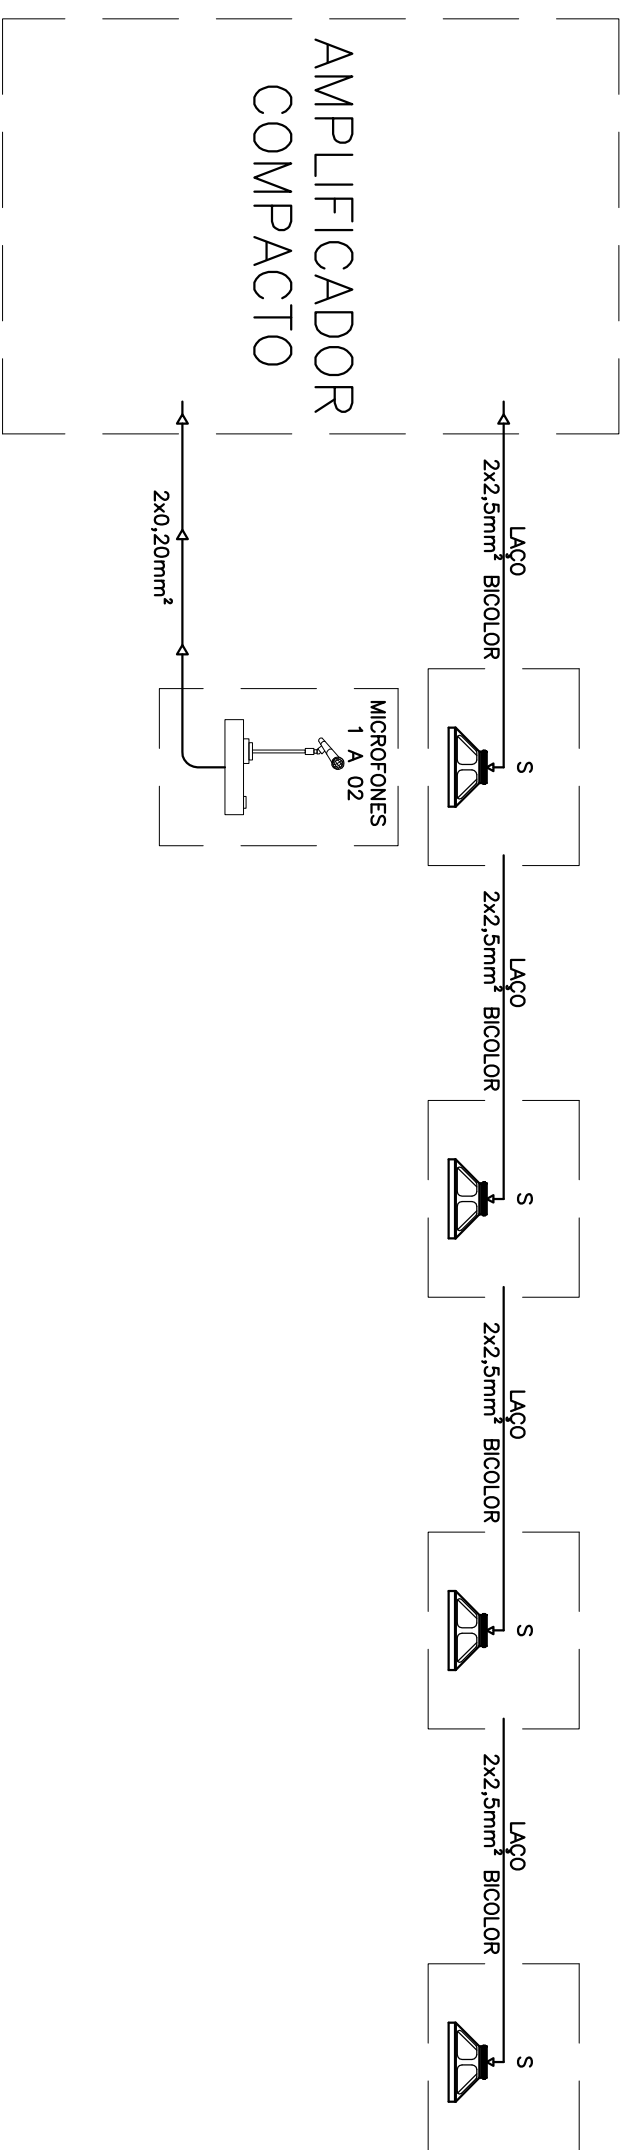

01 DIAGRAMA DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO SEM ESCALA DEFINIDA

LEGENDA DE SONORIZAÇÃO

[illegible]

SAÚDE	ISS PROFIJO	
CAU	ISS CALCULO	
PMF	ISS CONSTRUÇÃO	
<u>Propriedade</u> <u>Projeto</u> <u>Calculo</u> <u>Construção</u>	APROVO	