


ANEXO 11 - REFERENTE AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROC 36.664/2009-7

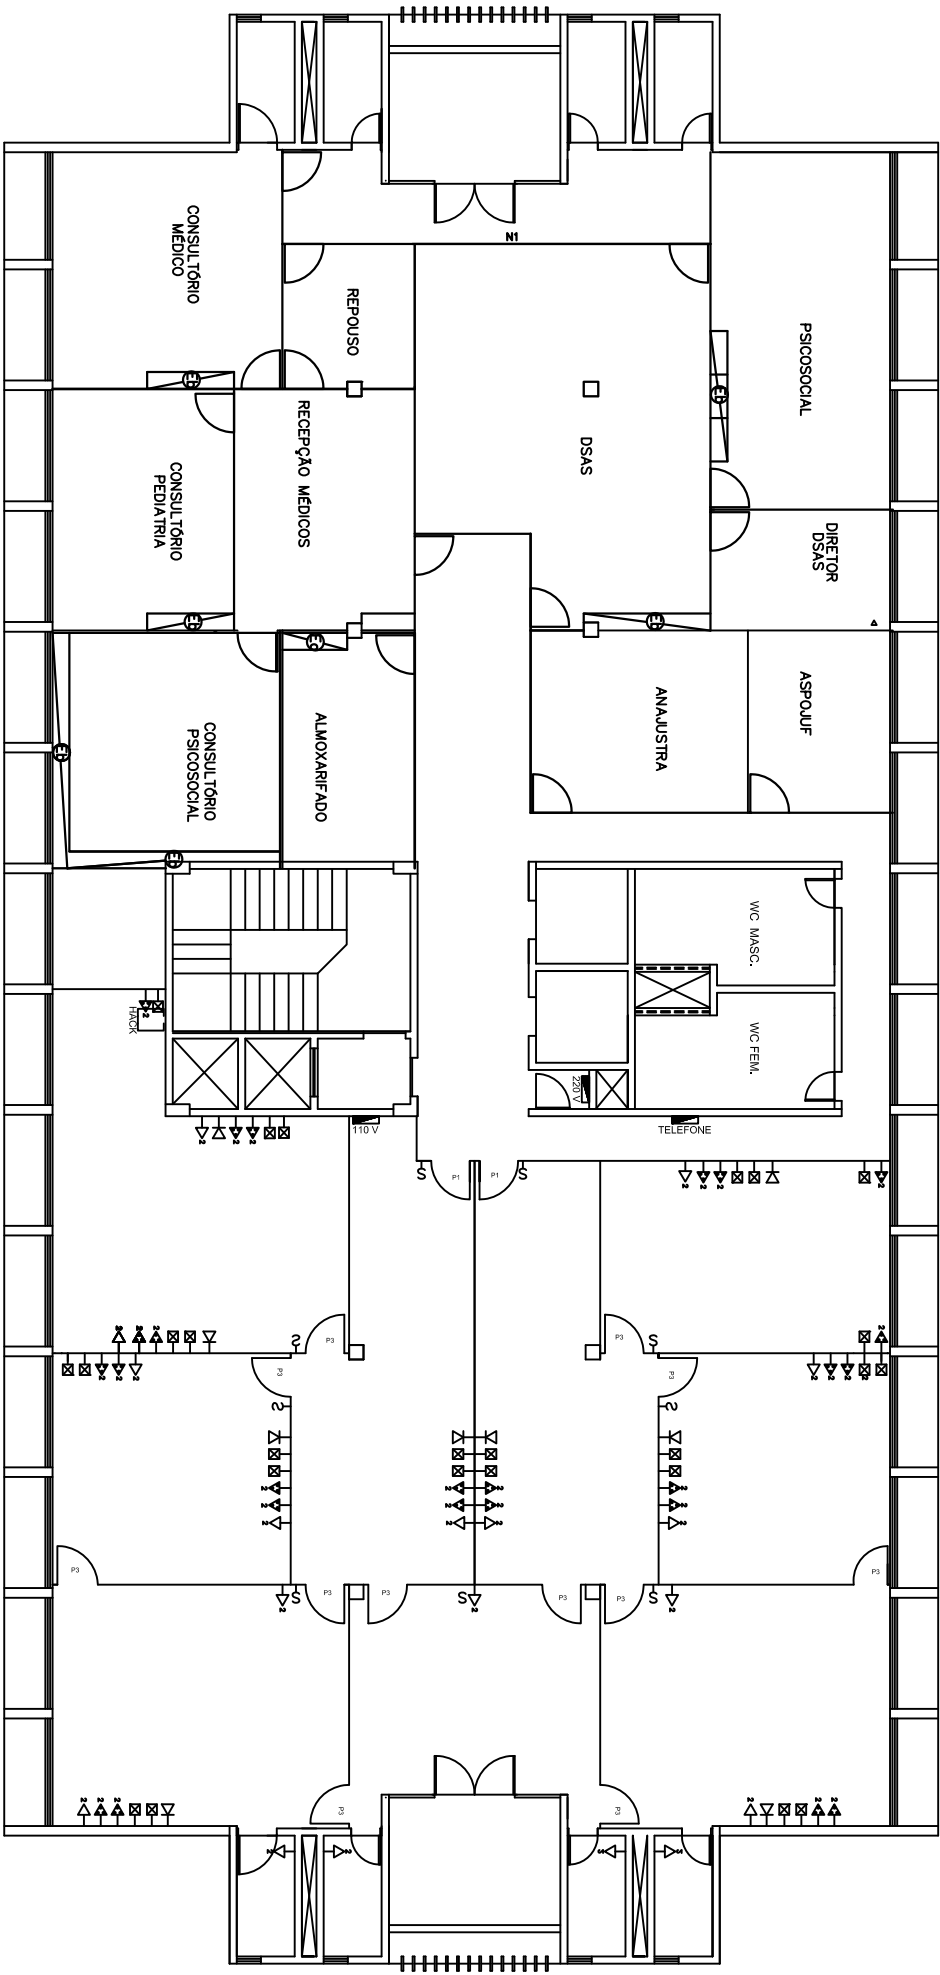

LEGENDA PONTOS ELÉTRICOS PROPOSTOS EM CANALETAS FIXADAS NA DIVISÓRIA

	QTS	R\$
INTERRUPTOR - h=1,10m	9	
TOMADA DUA DE CORRENTE UNIVERSAL EM CX. 4"x2" - h=0,40m - TENSÃO 220V	18	
TOMADA P/TELEFONE RJ 11 EM CX. 4"x4" - h=0,40m	8	
TOMADA DUPLA DE CORRENTE POLARIZADA P/ COMPUTADOR COM FASE, NEUTRO E	25	
TERRA EM CX. 4"x2" - h=0,40m - TENSÃO DE 110V	25	
PONTO DE LÓGICA (REDE) OU INTERNET RJ 45 EM CX. 4"x4" - h=0,40m	03	