
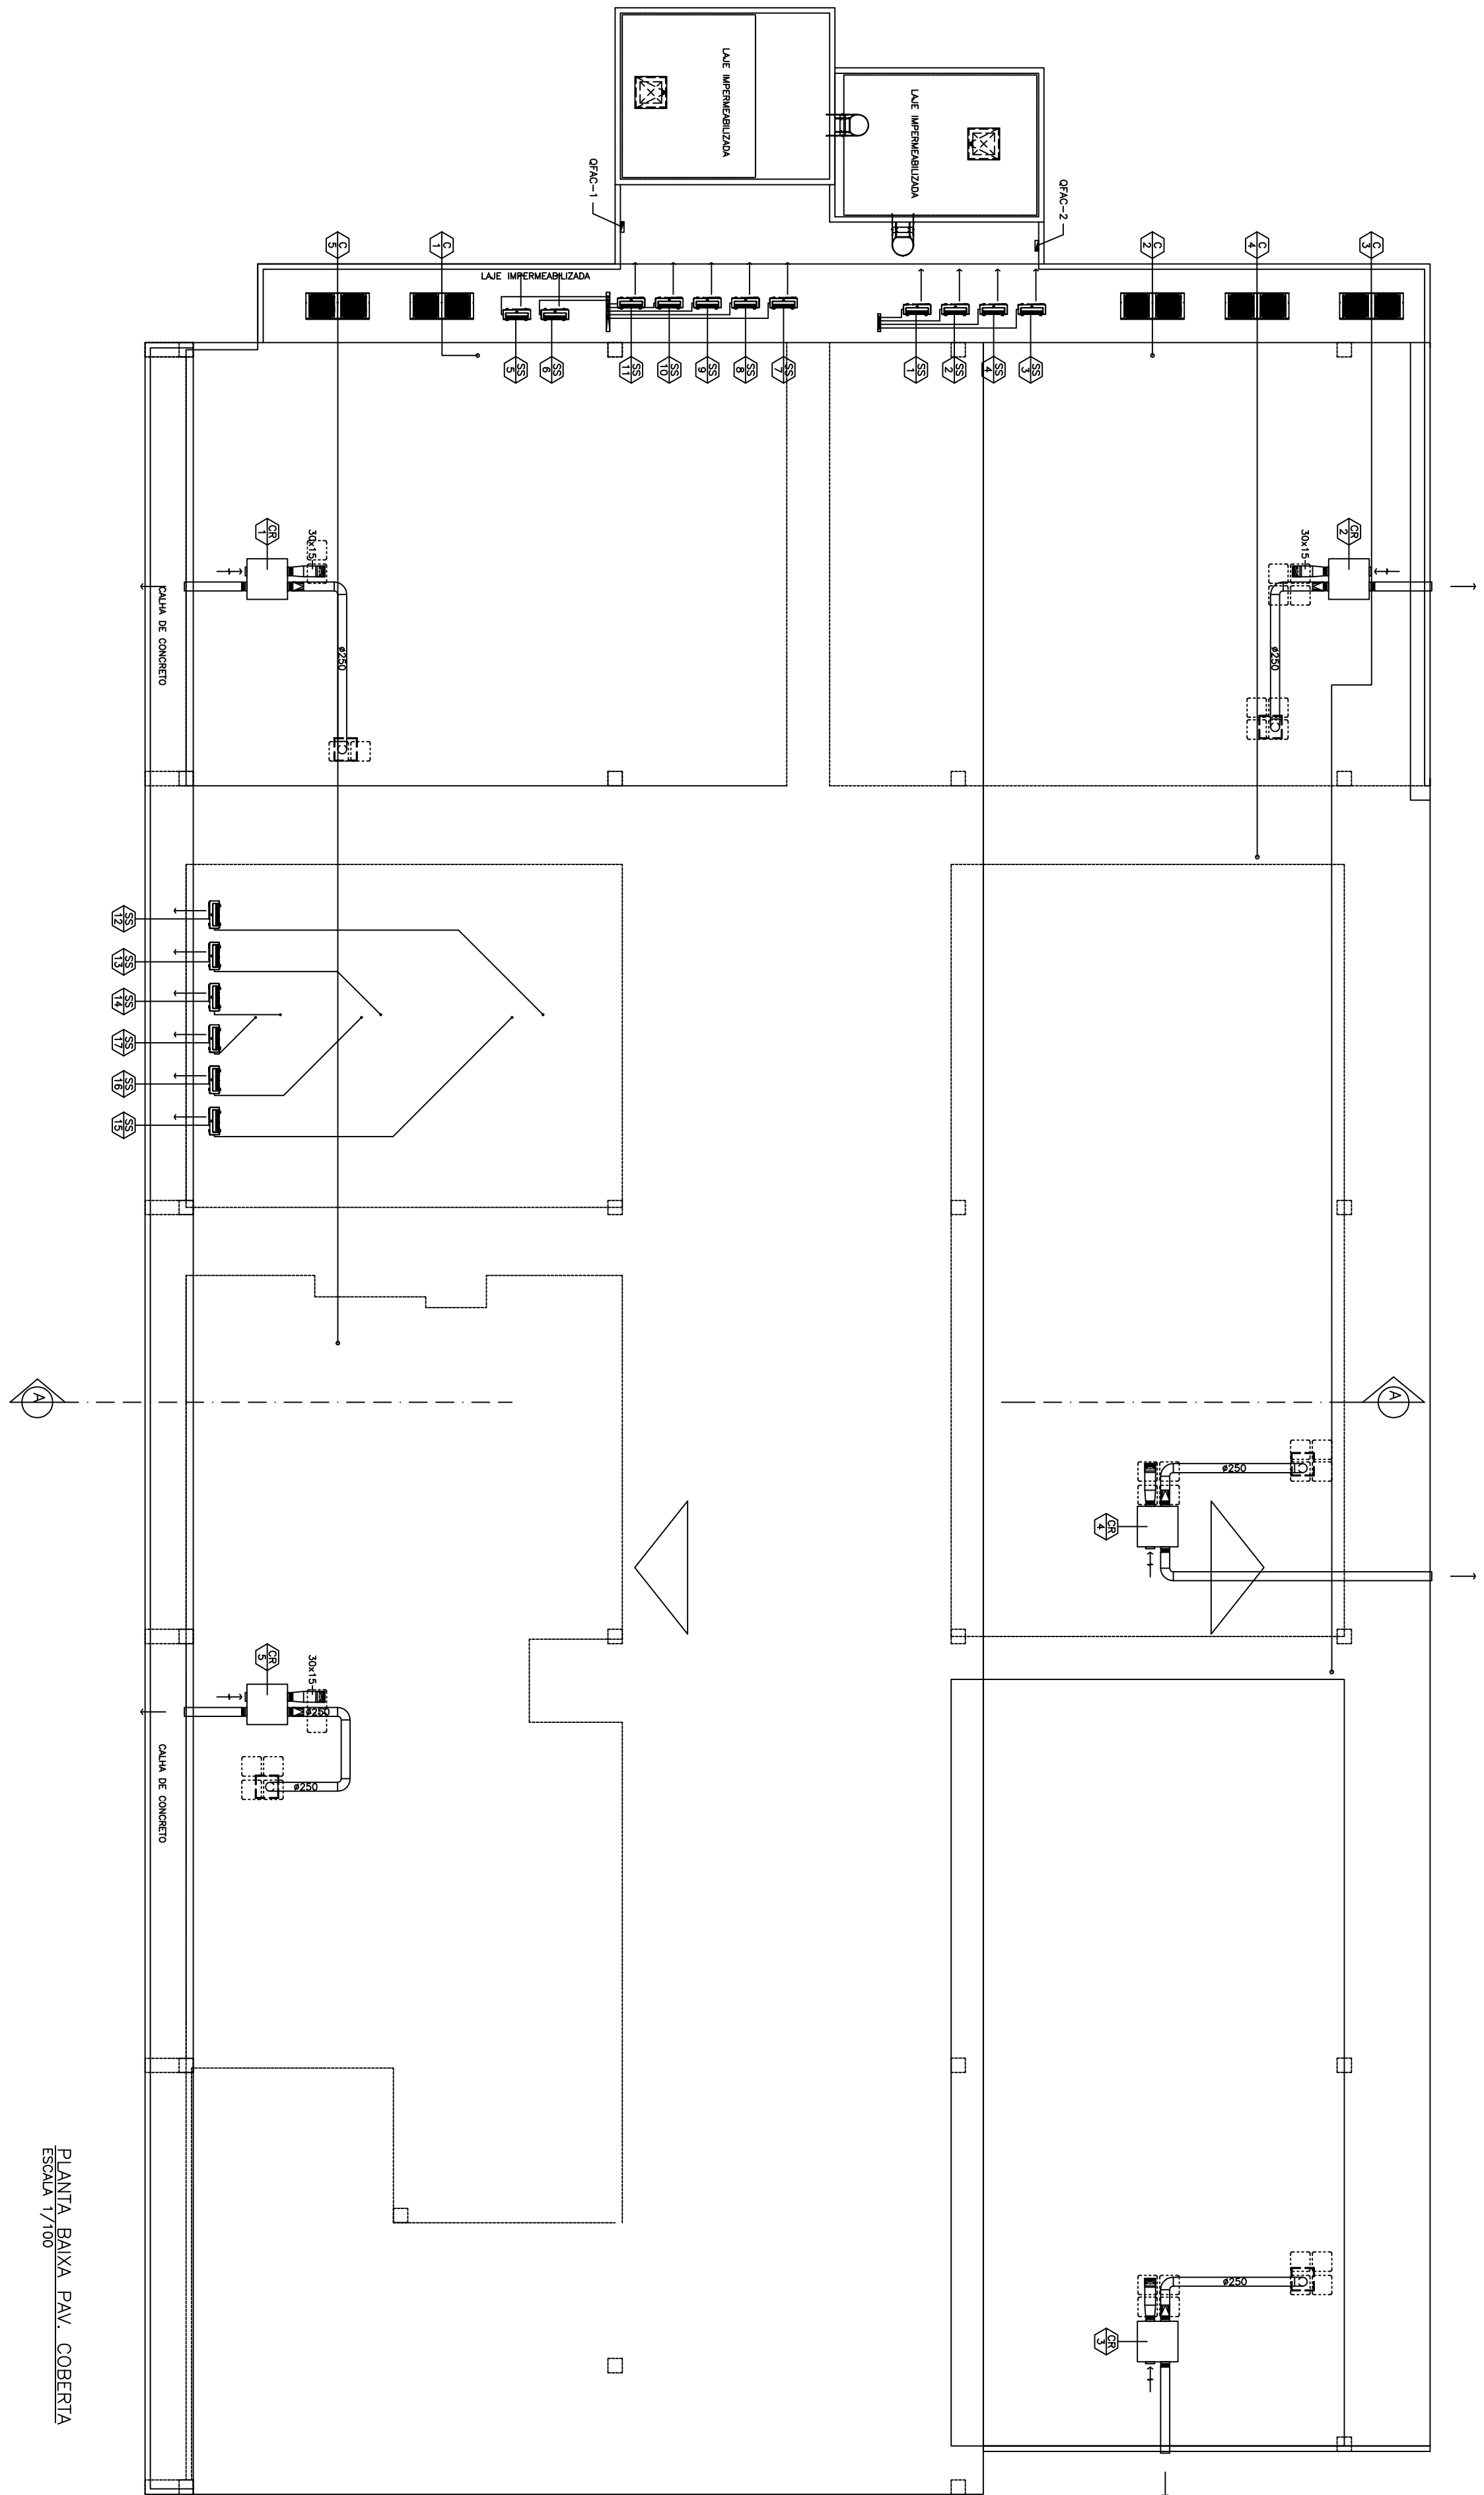



REQUERIDOR DE CALOR	
RC-1	<p>WATER 42 10000000</p> <p>PRESSÃO ESTÍMICA 17000</p> <p>POTÊNCIA 450W</p>
RC-5	<p>WATER 42 22000000</p> <p>PRESSÃO ESTÍMICA 22000</p> <p>POTÊNCIA 450W</p>
UNIDADE CONECTORA MULTI-SPLIT VRF COND. A AR	<p>MODELO DE REFERÊNCIA 40000000</p> <p>FABRICANTE DE REFERÊNCIA JIACHAI</p>
C1	<p>WATER 42 45000000</p> <p>PRESSÃO ESTÍMICA 45000</p> <p>POTÊNCIA 450W</p>
C2	<p>WATER 42 111000</p> <p>PRESSÃO ESTÍMICA 11100</p> <p>POTÊNCIA 450W</p>
C3	<p>WATER 42 18000000</p> <p>PRESSÃO ESTÍMICA 18000</p> <p>POTÊNCIA 450W</p>
C4	<p>WATER 42 11000</p> <p>PRESSÃO ESTÍMICA 11000</p> <p>POTÊNCIA 450W</p>
C5	<p>WATER 42 125000</p> <p>PRESSÃO ESTÍMICA 12500</p> <p>POTÊNCIA 450W</p>
UNIDADE CONECTORA MULTI-SPLIT VRF COND. A AR	<p>MODELO DE REFERÊNCIA 40000000</p> <p>FABRICANTE DE REFERÊNCIA JIACHAI</p>


- [illegible]

LEGENDA



PLANTA BAIXA PAV. COBERTA
ESCALA 1/100






RADNAI
ARQUITETURA
e CONSULTORIA

Rua Leonardo Maia, 1944 sala 501
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP: 05416-000
E-mail: radnai@radnai.com.br
www.radnai.com.br

PROJETO DE REFORMA DO
PRÉDIO DA
ARQUITETURA
DO SOL



Antonio Cavallaro Neto Arquitetos e Consultores Associados S.C. Ltda.
Rua Adamello, 500 - Sala 1024 - CEP: 04042-000 - Fone: (11) 5081-1000
E-mail: radnai@radnai.com.br

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
01	Estudo preliminar	19/03/11	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO

FÓRUM DESEMBARGADOR DO TRABALHO PAULO DA SILVA PORTO
Coordenador

RUA RAFAEL MALZONI, Nº 761, BAIRRO SÃO JOSÉ - JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ

ADERBAL COSTA ARAUJO	6051/D-CE	CONSTRUÇÃO	PROJETO EXECUTIVO	01
----------------------	-----------	------------	-------------------	----

Desenho: USF
JUN/2013

PLANTA DE COBERTA

1/100