

AVENIDA TRISTÃO GONÇALVES

PASSEIO

FUTURO POSTE

Ø=4"

Ø=1 1/4"

ANEXO I

LIMITE TERRENO

ESTACIONAMENTO

FÓRUM


Ø=1 1/4"

SUBESTAÇÃO

LIMITE TERRENO

PASSEIO

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1150-CENTRO-FORTALEZA/CE

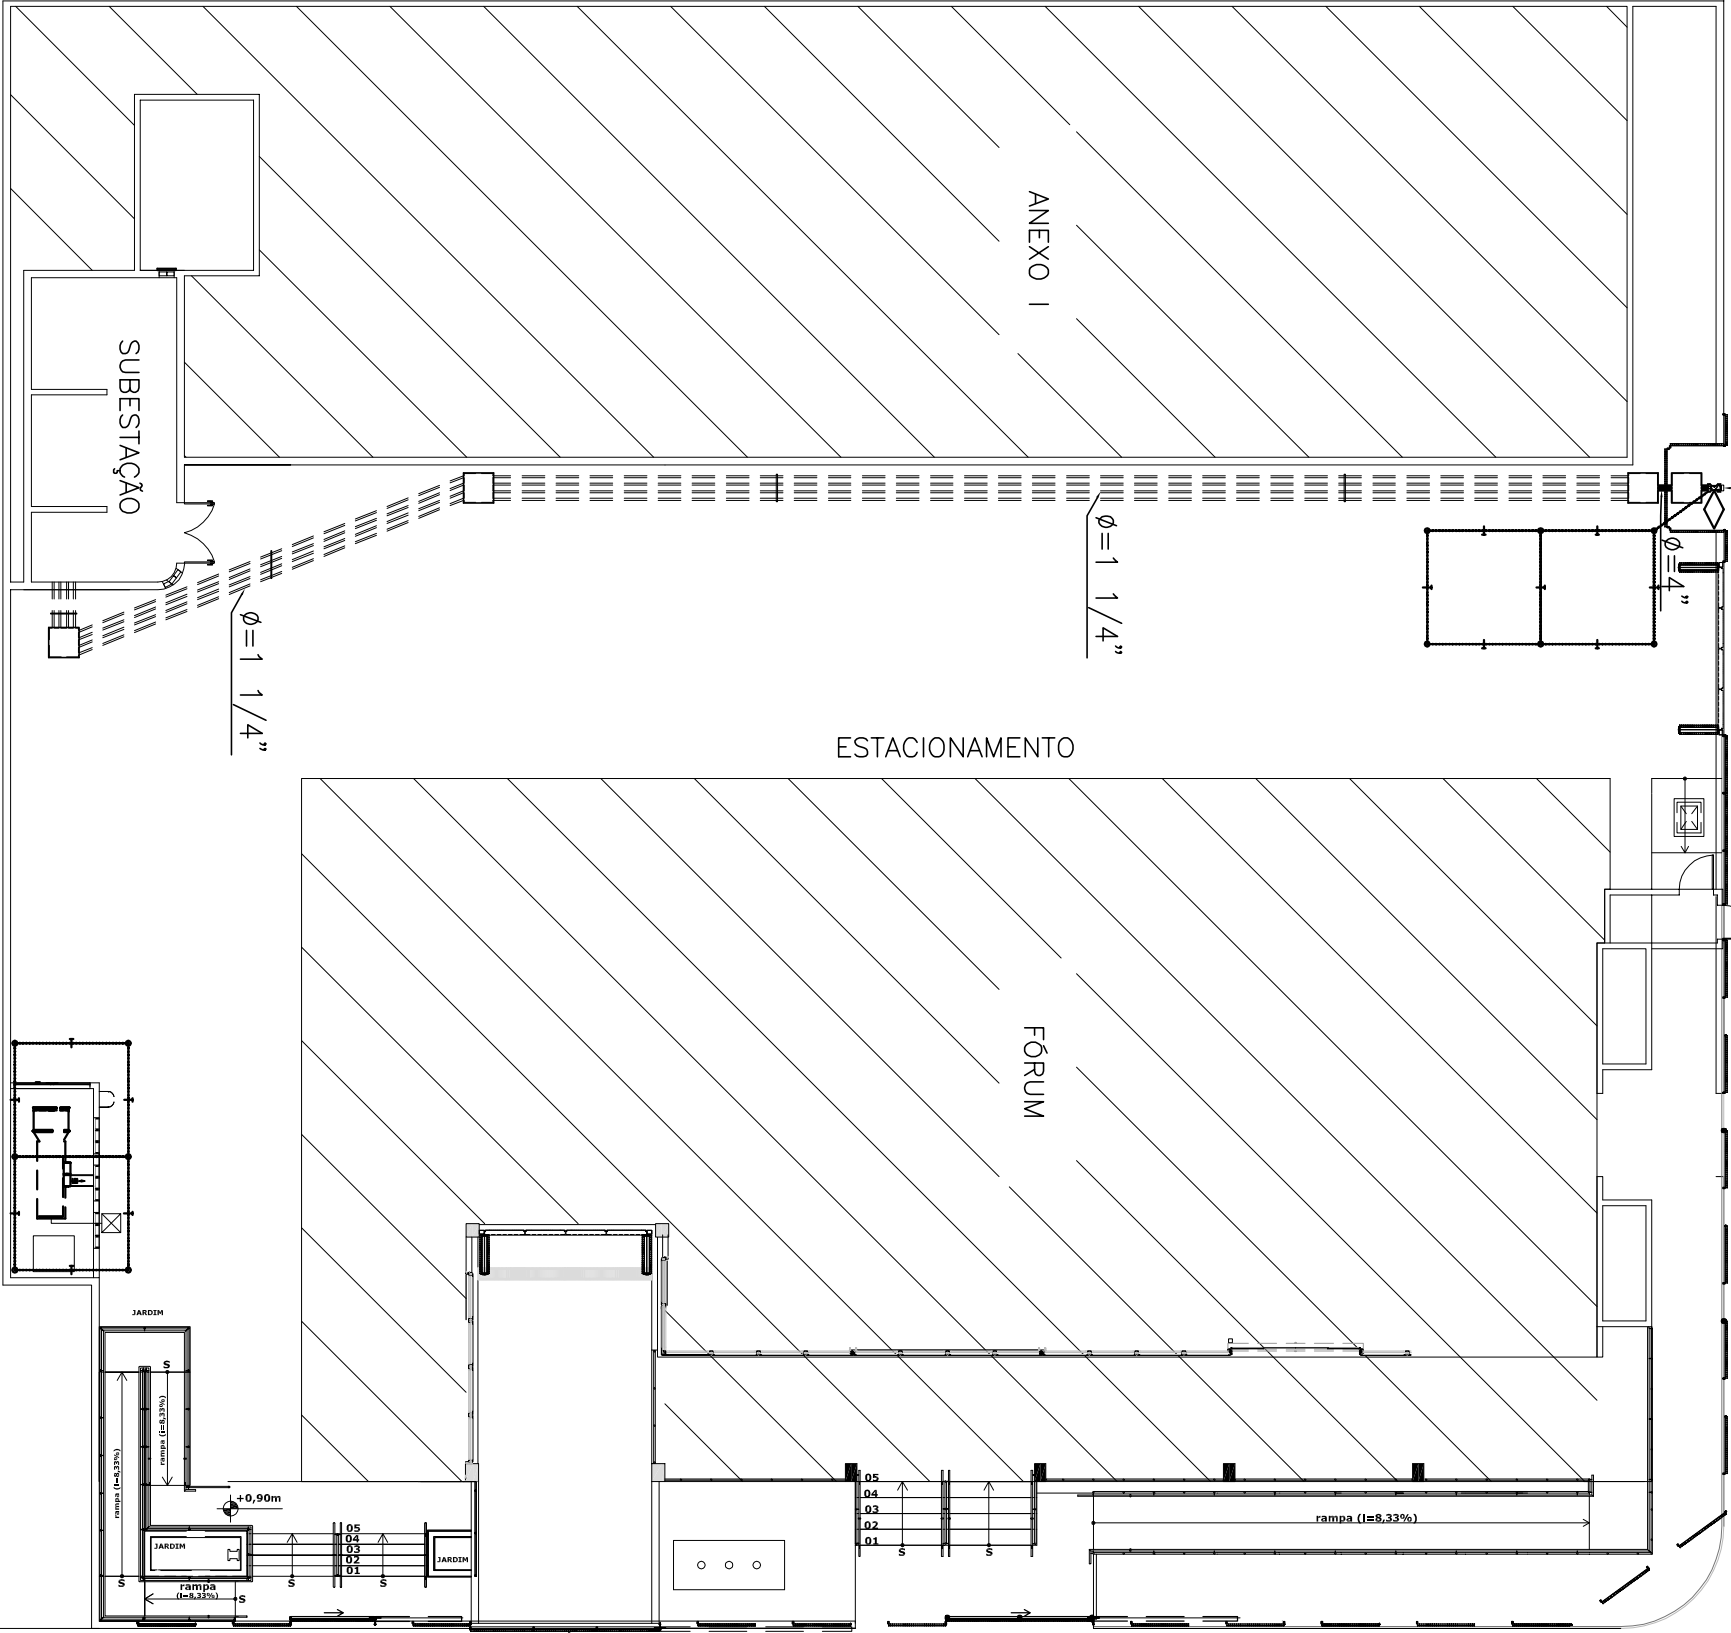

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT 7ª REGIÃO
ENGENHARIA

SERVIÇO
COMPLEMENTO AO RETROFIT - EDF. MANOEL ARIZIO
ASSUNTO
INFRAESTRUTURA PARA FUT. SUBESTAÇÃO

DATA
JAN/17

ESCALA
1/200